
Сводная таблица лотков: врезка лотка в трап и соединение с трап приямками.

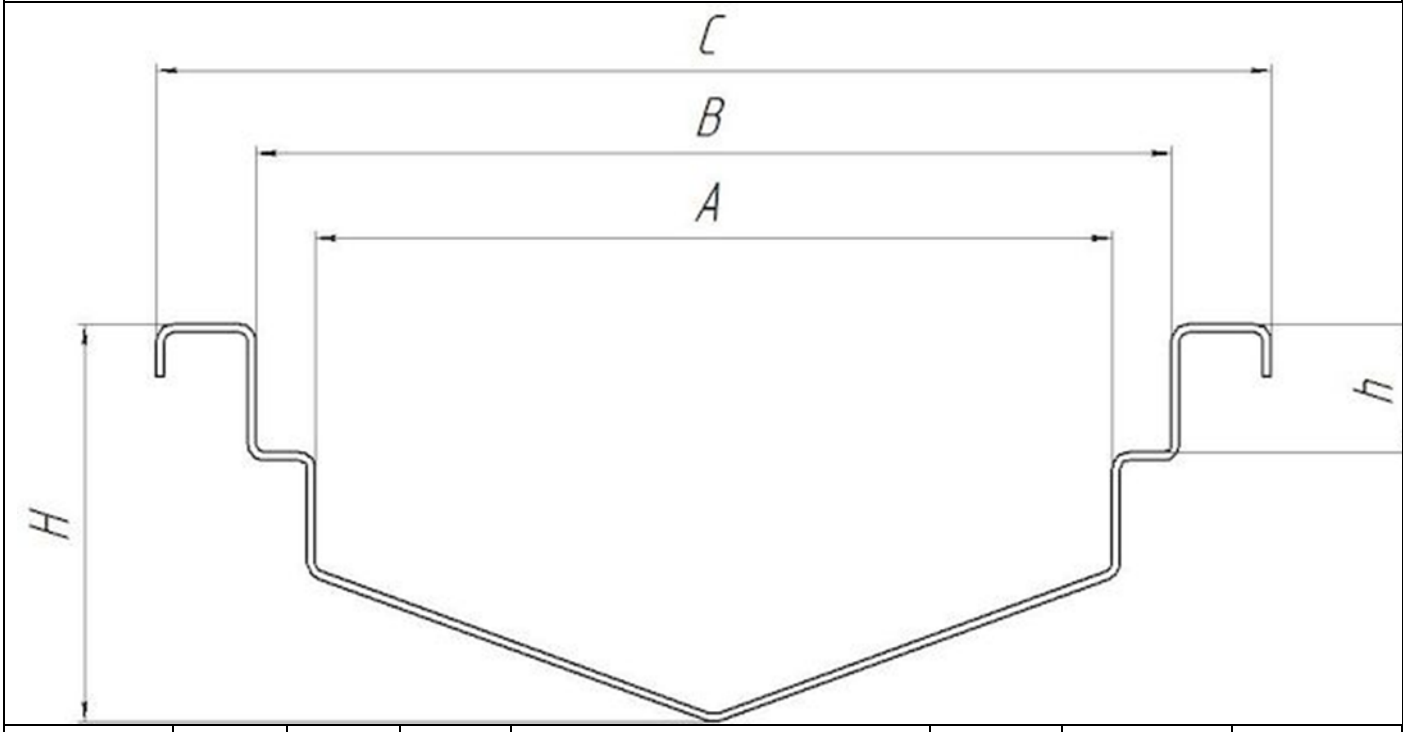

Тип лотка прямоугольного	A, мм	B, мм	C, мм	H min – H max -глубина лотка в зависимости от угла дна лотка			h полки лотка	Трап приямок ⌀ выпускного патрубка, мм	Трап под врезку ⌀ выпускного патрубка. мм
				Угол дна 170°	Угол дна 180°	Угол дна 130°			
A 100	100	130	180	60-100 мм	45-100 мм	70-950 мм	25	50	50/110/160
A 120	120	150	190	60-120 мм	45-120 мм	80-950 мм	25	50	50 /110/160
A 150	150	180	220	60-150 мм	45-150 мм	90-950 мм	25	50/110	110/160/200
A 170	170	200	240	60-170 мм	50-170 мм	90-950 мм	30	110/160	160/200/250
A 200	200	230	270	60-200 мм	50-200 мм	95-950 мм	30	110/160	200/250/300
A 250	250	280	320	60-250 мм	50-250 мм	105-950 мм	30	110/160/200	200/250/300

A 300*	300	340	380	70-300 мм	50-300 мм	115-950 мм	30	110/160/200/250	
A 400*	400	440	480	80-400 мм	60-400 мм	150-950 мм	40	110/160/200/250	
A 450*	450	490	530	85-450 мм	60-450 мм	165-950 мм	40	110/160/200/250	
A 500*	500	540	580	90-500 мм	60-500 мм	170-950 мм	40	110/160/200/250	

Конкретный выбор лотка и связанного с ним трапа и/или трап приямка зависит от точных технических расчетов по параметрам водоотведения, существующих на предприятии Заказчика. Следует учитывать объем сбрасываемой жидкости и диаметр впускного раструба трубы внутренней канализации.

Коэффициент водопотребления трапов и трап приямков

Диаметр выпускного патрубка трапа /трап приямка, мм	Объем потребления (литров в секунду)
50	1 л/с
110	3 л/с
160	7 л/с
200	13 л/с
250	17 л/с
300	20 л/с
370	30 л/с
400	38 л/с